



Schneider projetos elétricos

MEMORIAL TÉCNICO

PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ-SC

Rua MINAS GERAIS E LUIS A COLOMBI

São Miguel do Oeste, 22 de março de 2023

SUMÁRIO

1	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1.1	IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
1.2	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.3	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETISTA
2	OBJETIVO
2.1	GERAL
2.2	ESPECÍFICOS
3	PROJETO
3.1	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS VIAS
3.1.1	Características - Passeio
3.2	CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS
3.3	TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS
3.4	DIMENSIONAMENTO LUMINOTÉCNICO
3.4.1	Luminotécnico – R. Minas Gerais E Luis A Colombi
3.5	ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO
3.6	SELEÇÃO DE PRODUTOS
3.7	DETALHES DA INSTALAÇÃO

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome: MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ

CNPJ: 83.026.765/0001-28

Endereço: Rua Primeiro de Maio N°: 736

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Projeto de Sistema de Iluminação Pública

Endereço: R. Minas Gerais E Luis A Colombi

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETISTA

Nome: Cristiano Schneider

Titulação: Eng. Eletricista

Registro Crea-SC: 188418-7

Endereço: Rua 30 de Dezembro n ° 409, Salete, São Miguel do Oeste -SC

ART do Projeto: 8673057-7

2 OBJETIVO

2.1 GERAL

O objetivo deste memorial descritivo técnico é detalhar o projeto de um sistema de iluminação pública para as R. Minas Gerais E Luís A Colombi no município de CAMPO ERÊ - SC, em acordo com a NBR 5101:2012.

2.2 ESPECÍFICOS

- a) Definição da tecnologia das luminárias utilizadas;
- b) Levantamento das características físicas da via a ser iluminada;
- c) Classificação das vias a ser iluminada;
- d) Dimensionamento luminotécnico;
- e) Esquema elétrico para alimentação e acionamento da luminária;
- f) Quantização e caracterização dos equipamentos a serem utilizados para a execução do projeto;
- g) Sugestão de método para seleção de produtos.

3 PROJETO

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS VIAS

O projeto contempla o dimensionamento de um sistema de iluminação pública para uma via do município de Campo Erê – SC, sendo as ruas Minas Gerais E Luis A Colombi, no onde se pretende instalar iluminação LED em local com pouca iluminação aos minicipes. Seguem dados coletados para a formatação do projeto.



Figura 1 - Localização da instalação.

Fonte: Google Earth.



Figura 2 - Localização da instalação.
Fonte: Google Earth.

3.1.1 Características – DA VIA

- Largura média dos passeios – 1,5 m
- Distância média entre os postes utilizados para iluminação pública - 35 m
- Altura dos postes em relação a rua – 10m
- Altura da BT em relação a rua – 9m
- Número total de postes a serem instalados-2 unidades

3.2 CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS

Conforme a NBR 5101:2012, a classificação da via a ser iluminada quanto ao tipo de via, tráfego de veículos e pedestres, determina os requisitos de iluminância e uniformidade que o projeto deve atingir. De acordo com a NBR 5101:2012, todas as vias foram classificadas como:

- Via Urbana Local;

EM acordo com a NBR 5101:2012, a classe de iluminância para o passeio foi determinada como P4.

- Classe de iluminação para o passeio – P4
- Iluminância horizontal média (Emed) - 5 lux
- Fator de uniformidade mínimo (U) - 0,2
- Iluminância mínima (Emin = U x Emed) - 1 lux

3.3 TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS

Observando os critérios de eficiência luminosa, vida útil e índice de reprodução de cor, optou-se pela utilização de luminárias comuns, vapor de sódio, com reator, para produzir o fluxo luminoso. Esse tipo de luminária é um dos utilizados para a iluminação pública.

3.4 DIMENSIONAMENTO LUMINOTÉCNICO

Observando as características físicas da via, usamos estas como ponto de partida para a elaboração deste projeto.

Distância entre os postes – afim de manter uma padronização se optou por um espaçamento de 35 metros entre postes.

Altura escolhida de acordo com o tipo das luminárias, sendo que serão uma para a via e o passeio.

Para efetuar o dimensionamento luminotécnico foi utilizado o software DiaLUX evo. Este software utiliza dados de luminárias existentes no mercado para calcular os valores de luminância e iluminância exigidos pela classificação de iluminação do passeio.

Em simulações realizadas no software DIALux, foram determinadas as características da luminária conforme segue.

3.4.1 Luminotécnico – Ruas Minas Gerais e Luís A Colombi

3.4.1.1 Características da Luminária

- Fluxo luminoso da luminária – maior ou igual a 12100lm
- Potência máxima da luminária – 70W 8m
- Eficiência mínima – 105lm/W
- Temperatura de Cor – 4000K a 5000K
- Índice de reprodução de cor maior ou igual – 70
- Ângulo de abertura do fecho – 45°x130°

3.4.1.2 Características da Instalação

- Altura da luminária – 8 m
- Distância entre a luminária e o poste – 1,2 m
- Ângulo da luminária em relação ao solo – 15°
- Distância do braço da luminária e da BT – 1,2 m

Na Figura 3 pode-se observar as características físicas da instalação das luminárias.

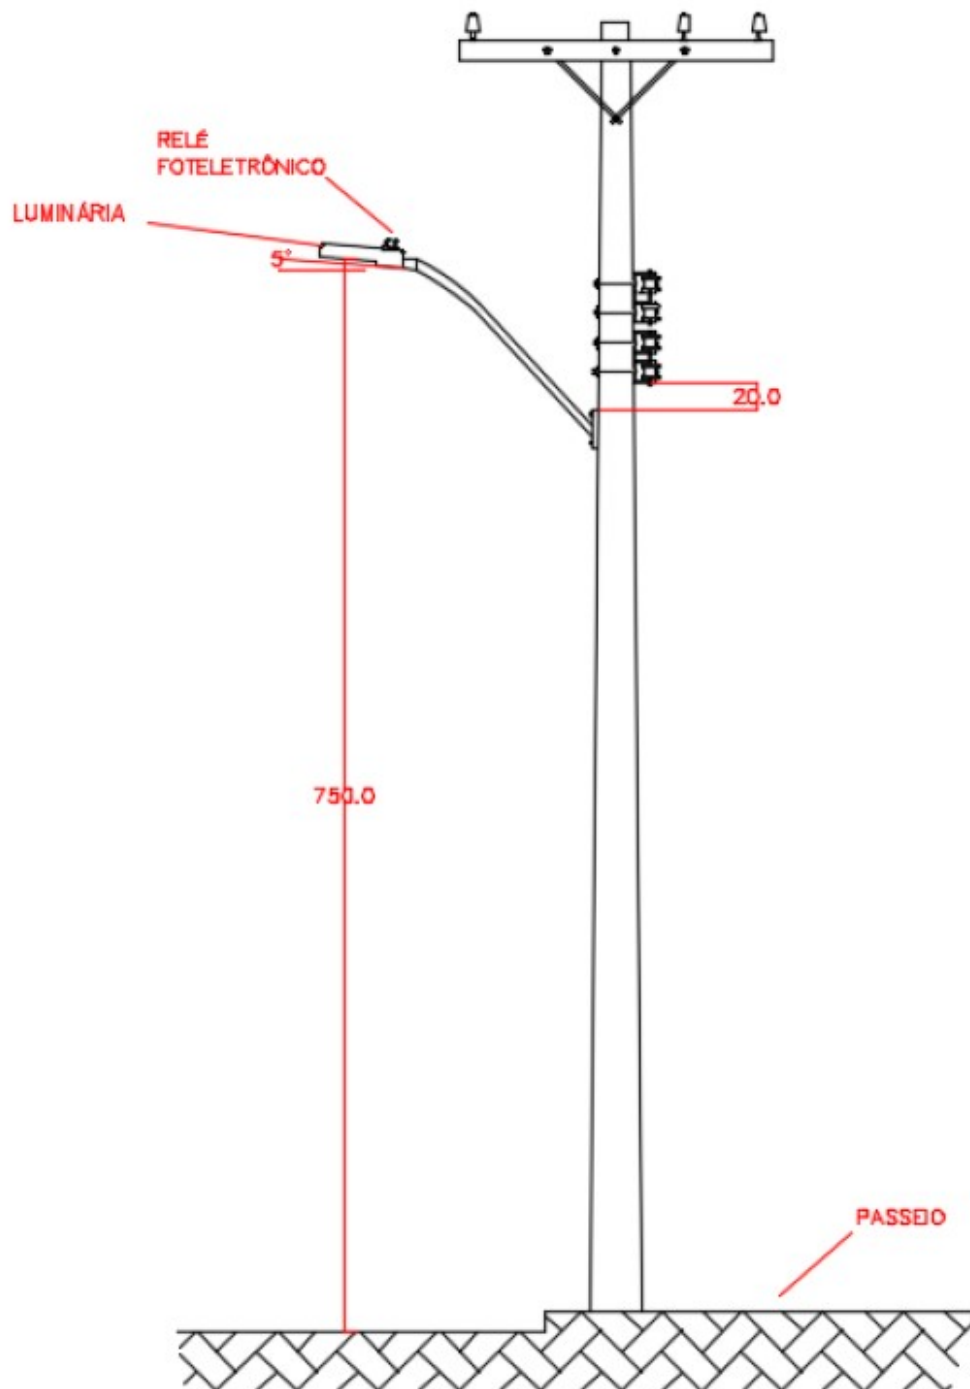


Figura 3 - Características físicas da instalação das luminárias na rua.
Fonte: do autor.

3.5 ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO

Conforme a ANEEL 414/2010, a alimentação da iluminação pública pode ser efetuada diretamente no circuito de baixa tensão da distribuidora. O acionamento deve ser efetuado através de relé foto eletrônico individual e acoplado a luminária.

Na Figura 3 pode-se observar o esquema de alimentação e acionamento da luminária.

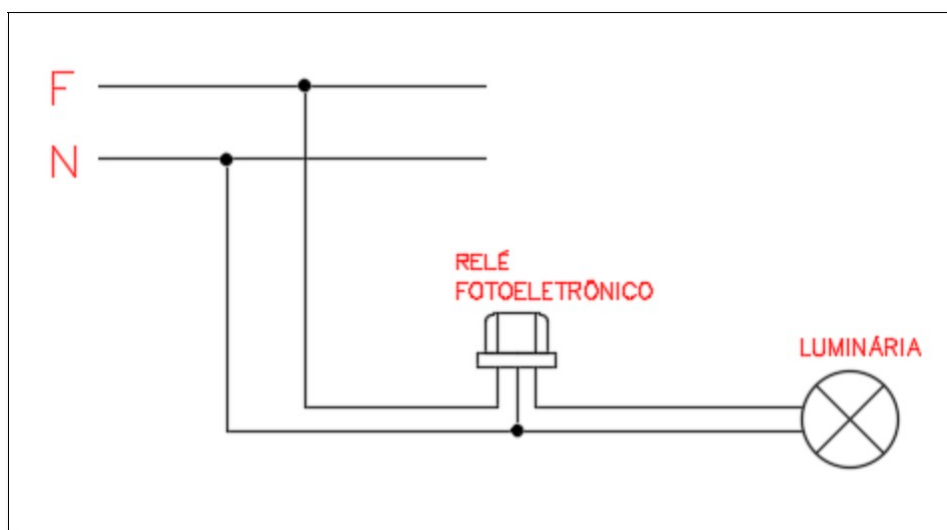


Figura 4 - Esquema elétrico de alimentação e acionamento da luminária.

Fonte: do autor.

Para a alimentação, deve-se utilizar cabo Multipolar Flex de 3 vias de 2,5mm

3.6 SELEÇÃO DE PRODUTOS

Os produtos devem estar de acordo com as normativas vigentes na CELESC.

3.7 DETALHES DA INSTALAÇÃO

Este projeto foi elaborado levando em consideração as estruturas existentes no município e produtos existentes no mercado. Alguns ajustes foram efetuados para que o projeto não seja inviabilizado por dificuldades na seleção de produtos.

Todas as medidas contidas neste projeto devem ser rigorosamente atendidas. Qualquer tipo de dúvida ou problema detectado na instalação, o contratado deve se reportar ao engenheiro responsável imediatamente e efetuar o registro em ata. Problemas resultantes de uma instalação não conforme por incompatibilidade física entre projeto e execução que não foram tratados antes da execução, são de inteira responsabilidade do contratado.

Cristiano Schneider

Engenheiro Eletricista Registro: 188418-7-SC