


LEGENDA

- POSTE DE CONC. CIRCULAR A INSTALAR
- POSTE DE CONCRETO DT A INSTALAR
- IP A INSTALAR
- ATERRAMENTO A INSTALAR
- REDE SECUNDÁRIA A INSTALAR
- REDE PRIMÁRIA EXISTENTE
- REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE
- ATERRAMENTO EXISTENTE
- PARA-RAIOS 21KV - 05 KA EXISTENTE
- POSTE DE CONC. CIRCULAR EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO DT EXISTENTE
- TRAFÓ TRIF. 380/220 - 25.8 KV EXISTENTE

Instalar Luminárias especial, nos postes implantados. Lâmpadas LED 100w. Relé Fotoelétrico individual

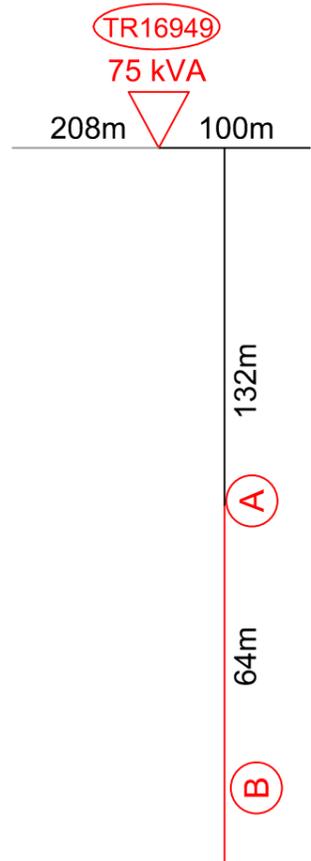

ATENÇÃO
 Ao receber o trecho deve-se :
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra

- SEGURANÇA**
 ANTES DE INICIAR OA TRABAALHOS:
- 1- DESLOGAR A REDE
 - 2- TESTAR AUSÊNCIA DE TENSÃO
 - 3- ATERRAR A REDE
 - 4- SINALIZAR O LOCAL DE TRABALHO
 - 5- TRABALHAR
- SEMPRE UTILIZAR EPI's E EPCs

PROJETO: ENTRADA DE ENERGIA	Schneider projetos elétricos tel: (49) 999 054 585
ESPECIFICAÇÃO: CROQUI DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LOCAL: C. CRESTANI/MINAS GERAIS CAMPO ERÊ -SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRISTIANO SCHNEIDER CREA -SC: 188418-7	IP 01
PROPRIETÁRIO (a): MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ CPF/CNPJ: 83.026.765/0001-28	ESCALA: SEM
	FEV 2023